さ く 井 地 層 柱 状 図 及 び 検 層 図

工事件名	井戸(Windows版)デモデータ			北緯	35 度 41 分 54.40 秒	施工	(株)施工業者 1
工事地点	東京都中野区中野1－1－1			東経	139 度 40 分 59.10 秒		
口径	120 ～ 150 mm	深度	GL- 250.00 m	標高	TP +31.245 m	掘削機械	TBM－70
主任技術者	主任 一郎	自然水位	GL- 12.30 m	揚水水位	GL- 23.50 m	揚水量	100.0 m3/d
水温	19.2 ℃	水質判定	飲料不適	施工開始	2000 年 9 月 20 日	施工終了	2000 年 11 月 10 日
検層	2000 年 10 月 26 日	測定方法	四極法	ケーシング	2000 年 10 月 2 日	ポンプ形式	水中モーターポンプ
モータ形式	エバラ65BHS9D	ｽｸﾘｰﾝ種類	丸孔型	揚水管	硬質塩ビ管	接続方式	ソケット
納入年月日	2000 年 11 月 20 日						
ｽｸﾘｰﾝ位置	116.00- 134.00 m 158.00- 176.00 m 194.00- 206.00 m						

標高 m	深度 m	層厚 m	地質名	色調	観察記事
25.25	6.00	6.00	表土(粘性土)	褐灰	上部ガレキを多く混入する。深度なし。
13.25	18.00	12.00	粘土質粗砂	暗褐灰	5.00m均質な粘性土。粘性はやや強い。
-2.75	34.00	16.00	粘性土	暗黄灰～暗茶赤	均質な粒子の粗砂、粘性土の薄層を挟む。15m。 下部に従い粘性土多くなる。深度なし。 上部少量の砂を混入する。30m。 粘性の強い、均質な粘性土。深度なし。
-37.76	69.00	35.00	ローム	暗灰	文字の多数入力テスト。深度なし。 あああああああああああああああああああああああああああああああああああああ いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい 1234567890123456789012345678901 2 1行32文字入力。 うううううううううううううううううううううううううううううううううううう えええええええええええええええええええええええええええええええええええええ おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ MMMM

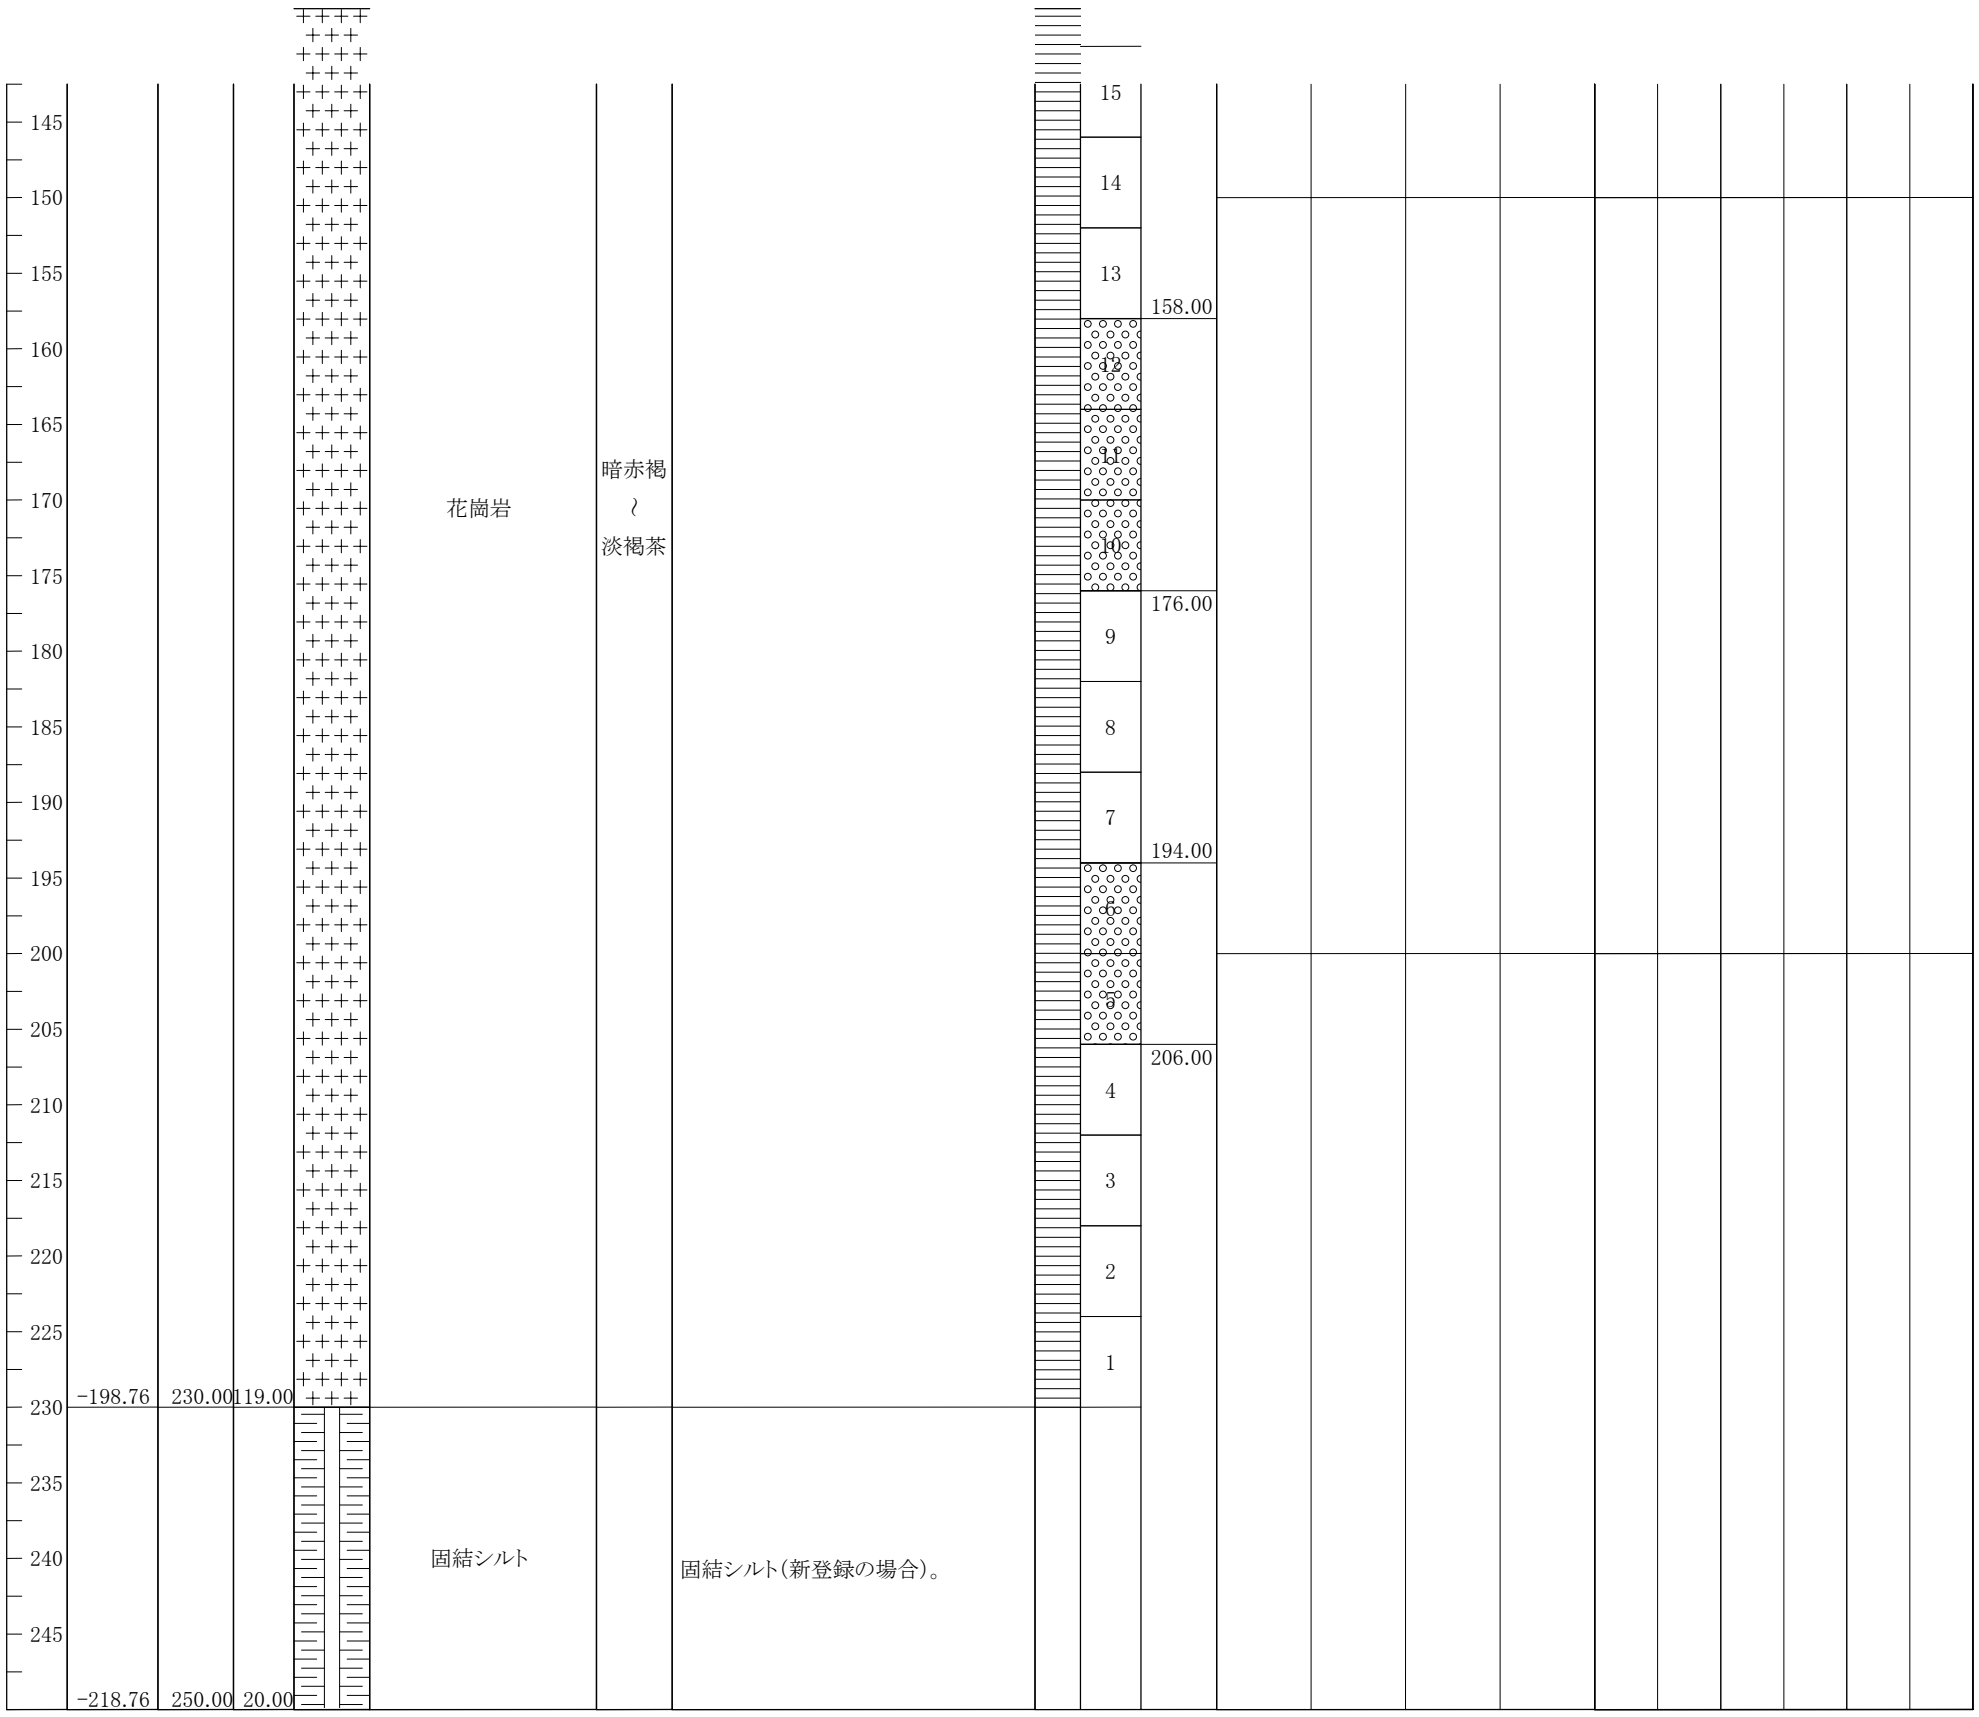
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
-198.76
230.00
119.00
花崗岩
暗赤褐
～
淡褐茶
-218.76
250.00
20.00
固結シルト
固結シルト(新登録の場合)。
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
158.00
176.00
194.00
206.00